


MG2

Brandwerende manchet – inbouwmontage
Manchon coupe feu – encastré
Fire-resistant sleeve – cast in wall



Ød	ØD	L	Kg
40	67	80	0,16
50	77	80	0,17
56	83	80	0,18
63	90	80	0,22
75	102	80	0,25
80	123	80	0,40
90	133	80	0,55
100	143	80	0,60
110	153	80	0,65
125	182	100	1,20
160	215	100	1,35

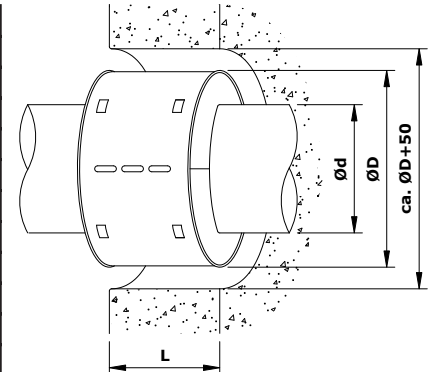

Normomschrijving

De brandwerende manchet MG2 wordt geplaatst omheen een kunststofleiding ter plaatse van een wanddoorvoering en ingebouwd in de muur.

Bij brand wordt de kunststofleiding dichtgeknepen door het bij hitte opzwellend kernmateriaal.

De dichtgeknepen opening heeft een brandweerstand tot 2 uur.

Désignation

Le manchon coupe-feu MG2 est placé autour d'un tuyau plastique au niveau d'un passage de paroi et encastré dans le mur.

En cas d'incendie, le tuyau plastique est étranglé par le matériau intumescent.

L'ouverture fermée a une résistance au feu jusqu'à 2 heures.

Description

The fire-resistant sleeve is placed around a synthetic pipe where it passes through a wall and is cast within the wall.

In case of fire the synthetic pipe is strangled by the filling material which swells with the heat.

The sealed opening has a fire resistance of up to 2 hours.

Gedetailleerde kenmerken

- * Onderhoudsvrij
- * Vocht- en vorstongevoelig
- * Geschikt voor meerdere buistypes (PVC, PE, PP,...)
- * De lamellen zwellen op vanaf 140°C

Caractéristiques détaillées

- * Sans entretien
- * Résistant à l'humidité et au gel
- * Plusieurs types de tuyaux possibles (PVC, PE, PP,...)
- * La matière intumescente réagit à partir de 140°C

Detailed Characteristics

- * Maintenance-free
- * Moisture- and frost proof
- * Approved for several types of pipes (PVC, PE, PP,...)
- * The lamellas begin to swell at 140°C

Installatie

Installation

Installation



Etiket verwijderen

Retirer l'étiquette

Remove label



Manchet openen en rond de buis plaatsen

Ouvrir le manchon et le placer autour du tuyau

Open collar and place around pipe



Lipjes van de sluiting door de overeenkomstige openingen steken

Insérer les languettes de fermeture dans les ouvertures prévues

Guide the fastening strips through the corresponding holes

Lipjes omplooiën, manchet in de muuropening schuiven en afdichten

Plier les languettes, pousser le manchon dans l'ouverture du mur et resserrer

Fold the strips back, slide the collar into the opening of the wall and seal it



Rf-Technologies


Lange Ambachtstraat 40 - B-9860 Oosterzele - Belgium
Tel.: +32 (0)9 362 31 71 - Fax.: +32 (0)9 362 33 07 - E-mail : info@rft.be

Certified
ISO 9001



MG2 + T


Brandwerende manchet MG2 op PVC-buis
Manchon coupe-feu MG2 sur tuyau PVC
Fire-resistant sleeve MG2 on PVC pipe

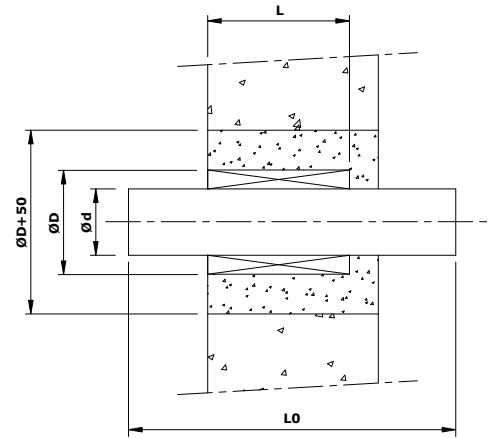

Ød	80	90	100	125	160
ØD	123	133	143	182	215
L	85	85	85	105	105
L0	315	315	315	315	325
Kg	0,56	0,8	0,9	1,8	2,15

MG2 + R

Brandwerende manchet MG2 op PVC-buis. Beide uiteinden zijn voorzien van metalen aansluitstukken.
Manchon coupe-feu MG2 sur tuyau PVC. Les extrémités du tuyau sont pourvues de raccords métalliques.
Fire-resistant sleeve MG2 on PVC pipe. Both sides of the PVC pipe are equipped with metallic flanges.

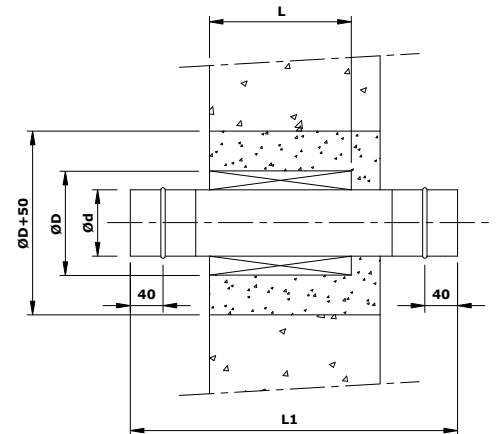

Ød	80	90	100	125	160
ØD	123	133	143	182	215
L	85	85	85	105	105
L1	410	410	410	410	420
Kg	0,97	1,15	1,29	2,3	2,95

Brandweerstand

Résistance au feu

Fire-resistance

	Soort wand Type de paroi Kind of wall	# Manchetten # de manchons # Collars	Voorwaarden Critères Conditions	Afdichting Resserrage Sealing
1h	Lichte wand Paroi légère Light partition wall	1	In de muurdikte Dans l'épaisseur du mur Within wall	Rotswol Laine de roche Rock wool
2h	Betonnen wand Paroi en béton Concrete wall	1	In de muurdikte Dans l'épaisseur du mur Within wall	Mortel Mortier Mortar



Certified
ISO 9001

Rf-Technologies



Lange Ambachtstraat 40 - B-9860 Oosterzele - Belgium
Tel.: +32 (0)9 362 31 71 - Fax.: +32 (0)9 362 33 07 - E-mail : info@rf.t