
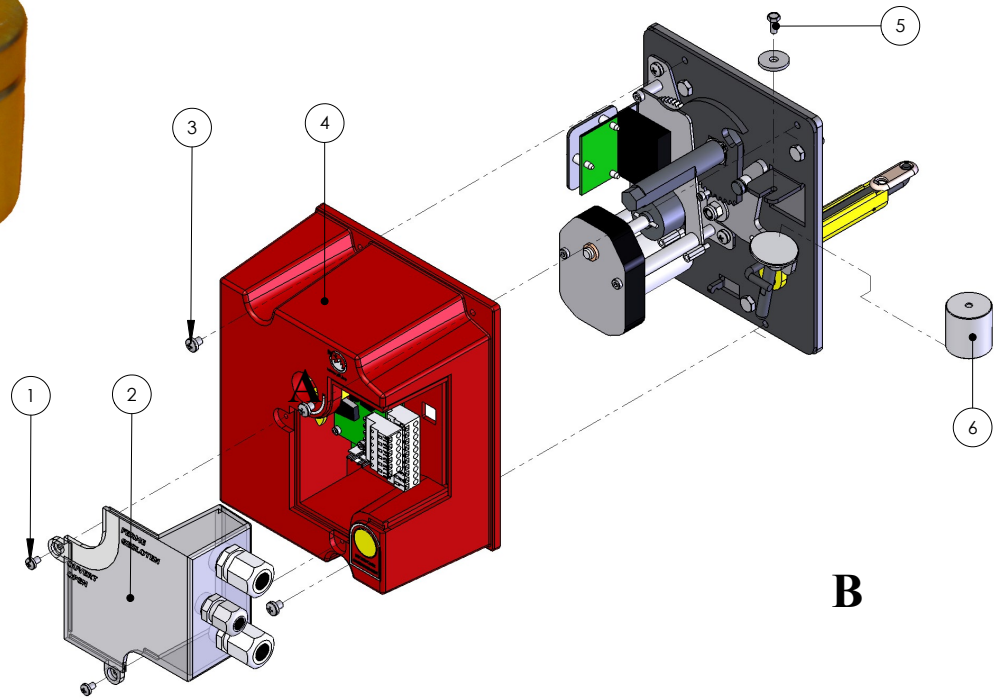


A

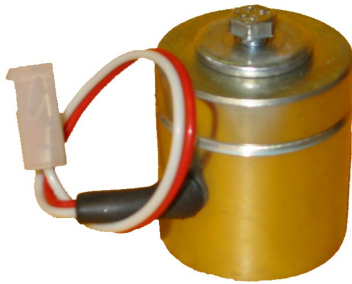

B

INSTALLATIEVOORSCHRIFT

V..
 Magneet voor MANO

K104

02-2005

ONDERDELEN

Omschrijving	Kenmerken	Aantal
Magneet	VM24/VM48/VD24/VD48	1
Bevestigingsvijs	DIN 933 M4 x 12	1
Sluitring	SLRI 4,3x18x2	1
Etiket 'KIT' (geel)	ETIK-D042	1

TOEPASSING

De electro-magneet ontgrendelt het mechanisme afstandsgestuurd via een stroomimpuls of een stroomonderbreking.

WERKING

Bij de ontgrendeling wordt de inwendige torsieveer ontspannen en wordt het klepblad naar zijn veiligheidsstand (gesloten) gebracht.

GEDETAILEERDE KENMERKEN

- Spanning : 24 of 48 Vcc
- Vermogen : 1,6 W (stroomonderbreking) - 3,5 W (Stroomimpuls)
- Onderhoud : Geen
- Goedgekeurd : Volgens norm NF S 61-937

MONTAGE Zie fig. B

1. Mechanisme ontgrendelen.
2. Deksel (2) van het aansluitcompartiment verwijderen.
3. Electriche aansluitingen losmaken.
4. Beschermkap (4) verwijderen.
5. Oude magneet verwijderen en nieuwe (6) plaatsen.
 !! Rondel boven bevestigingsplaatje plaatsen.
 !! Magneet uitlijnen met tegenplaat.
 !! Oppervlakten tussen magneet en tegenplaat moeten stofvrij zijn zonder vochtig te maken
6. Beschermkap (4) over het mechanisme plaatsen.
7. Mechanisme electriche aansluiten volgens aansluitschema.
8. Deksel aansluitcompartiment (2) bevestigen .
9. Werking van het mechanisme testen.
10. Kleef het etiket "kit" en vul de gegevens in.

NEDERLANDS



Rf-Technologies

Lange Ambachtstraat 40 - B-9860 Oosterzele - Belgium
 Tel.: +32 (0)9 362 31 71 - Fax.: +32 (0)9 362 33 07 - E-mail : info@rft.be

Certified
 ISO 9001:2000



PIECES

Désignation	Caractéristiques	Nombre
Bobine	VM24/VM48/VD24/VD48	1
Vis de fixation	DIN 933 M4 x 12	1
Rondelle	SLRI 4,3x18x2	1
Etiquette 'KIT' (jaune)	ETIK-D042	1

APPLICATION

La ventouse électromagnétique déclenche le mécanisme par commande à distance par émission ou rupture de courant.

FONCTIONNEMENT

Le déclenchement relâche le ressort de torsion et la lame est placée dans sa position de sécurité (fermé).

CARACTERISTIQUES

- Tension : 24 ou 48 Vcc
- Puissance : 1,6 W (rupture) - 3,5 W (émission)
- Entretien : Sans
- Agréée : Suivant la norme NF S 61-937

MONTAGE Voir fig. B

1. Déclencher le mécanisme.
2. Démonter le couvercle (2).
3. Démonter les raccordements électriques.
4. Démonter le capot de protection (4).
5. Démonter la bobine ancienne et monter la nouvelle (6).

!! Veillez à ce que la rondelle soit placée au dessus de la patte de fixation.

!! Aligner la bobine avec la contre-plaque.

!! Nettoyage des surfaces entre bobine et contre-plaque tout en les gardant sèches.

6. Monter le capot de protection (4) sur le mécanisme.
7. Brancher le mécanisme selon le schéma de raccordement.
8. Monter le couvercle (2).
9. Tester le fonctionnement du mécanisme.
10. Appliquer l'étiquette "KIT" à côté de l'étiquette d'identification produit.

INSTALLATION MANUAL

PARTS

Definition	Carcteristics	Number
Magnet	VM24/VM48/VD24/VD48	1
Fixing screw	DIN 933 M4 x 12	1
Washer	SLRI 4,3x18x2	1
Label 'KIT' (Yellow)	ETIK-D042	1

APPLICATION

The magnet unlocks the mechanism via remote control by sending an electric impulse or by interruption of the magnets power supply.

MODE OF OPERATION

The unlocking of the mechanism unwinds an armed internal torsion spring and thereby releases the damper blade into its safety position (closed). The fusible link has to be replaced after functioning.

TECHNICAL DATA

- Voltage : 24 ou 48 Vcc
- Capacity : 1,6 W (interruption) - 3,5 W impulse
- Maintenance : None
- Approved : According to norm NF S 61-937

MOUNTING See fig. B

1. Remove cover (2).
2. Disconnect magnet and motor.
3. Remove protection cover (4).
4. Remove old magnet and mount new (6).
5. Mount protection cover (4) to the mechanism.

!! Place the washer above the support.

!! Align the magnet.

!! Cleaning the surfaces between magnet and

6. Connect magnet and motor.
7. Mount cover (2)
8. Connect the mechanism according to wiring diagram.
9. Test the functioning of the mechanism.
10. Apply the label "KIT" to the mechanism.



Rf-Technologies

Lange Ambachtstraat 40 - B-9860 Oosterzele - Belgium
Tel.: +32 (0)9 362 31 71 - Fax.: +32 (0)9 362 33 07 - E-mail : info@rft.be

Certified
ISO 9001:2000

